


AUSKÜHLDAUER

Versuchsordnung: Aussen: -10 C°; Innen +21C°; Heizung wird abgeschaltet
 Es wurde die Zeit ermittelt bis die Wandoberfläche im Raum 0 C° erreicht.
 Nach Dr. Kuba, Tech. Univ. Graz 2001

UNGEDÄMMTE VARIANTEN VON STÄNDERBAU, ZIEGEL UND HOLZ100 WAND

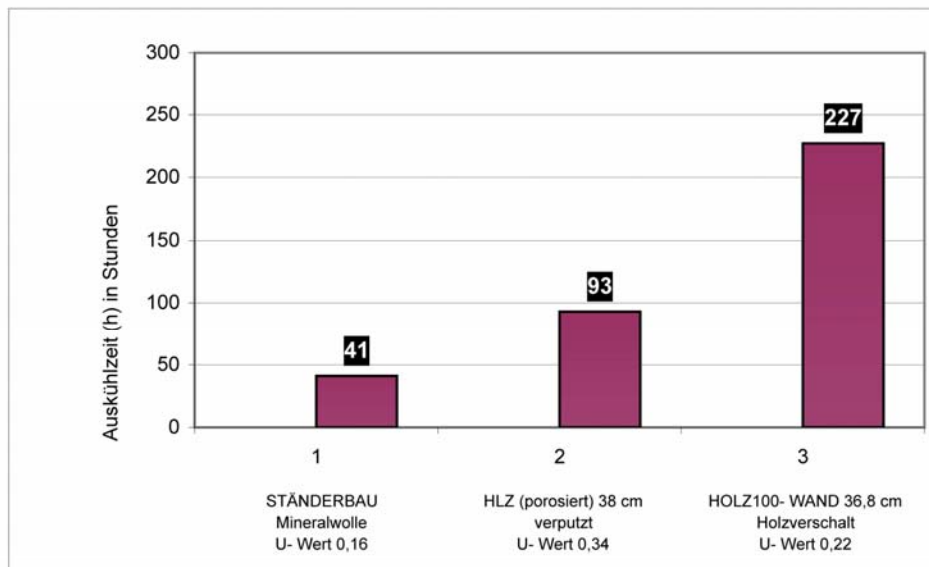

STÄNDERBAU, ZIEGEL UND HOLZ100 WAND MIT ZUSÄTZLICHER WÄRMEDÄMMUNG

